


QUADRO DE ÁREAS - ÁREA CONSTRUÍDA

PAVIMENTOS	ÁREA COMPUTÁVEL	ÁREA NÃO-COMPUTÁVEL	TOTAL
SUBSOLO	1.700,45m²	13,80m²	1.686,65 m²
PAV. TERREO	1.827,46 m²	95,14 m²	1.922,60 m²
1º PAV	1.623,12 m²	52,53 m²	1.675,65m²
2º PAV	1.548,00 m²	127,6 m²	1.675,60 m²
3º PAV	588,38 m²	6,12 m²	594,50 m²
4º PAV	343,76 m²	0,00 m²	343,76 m²
CS. MAQ. ELEV.	-	13,58 m²	13,58m²
CENT. GASES	99,36 m²	0,0 m²	99,36 m²
ABR. CILINDROS	9,75 m²	0,0 m²	9,75 m²

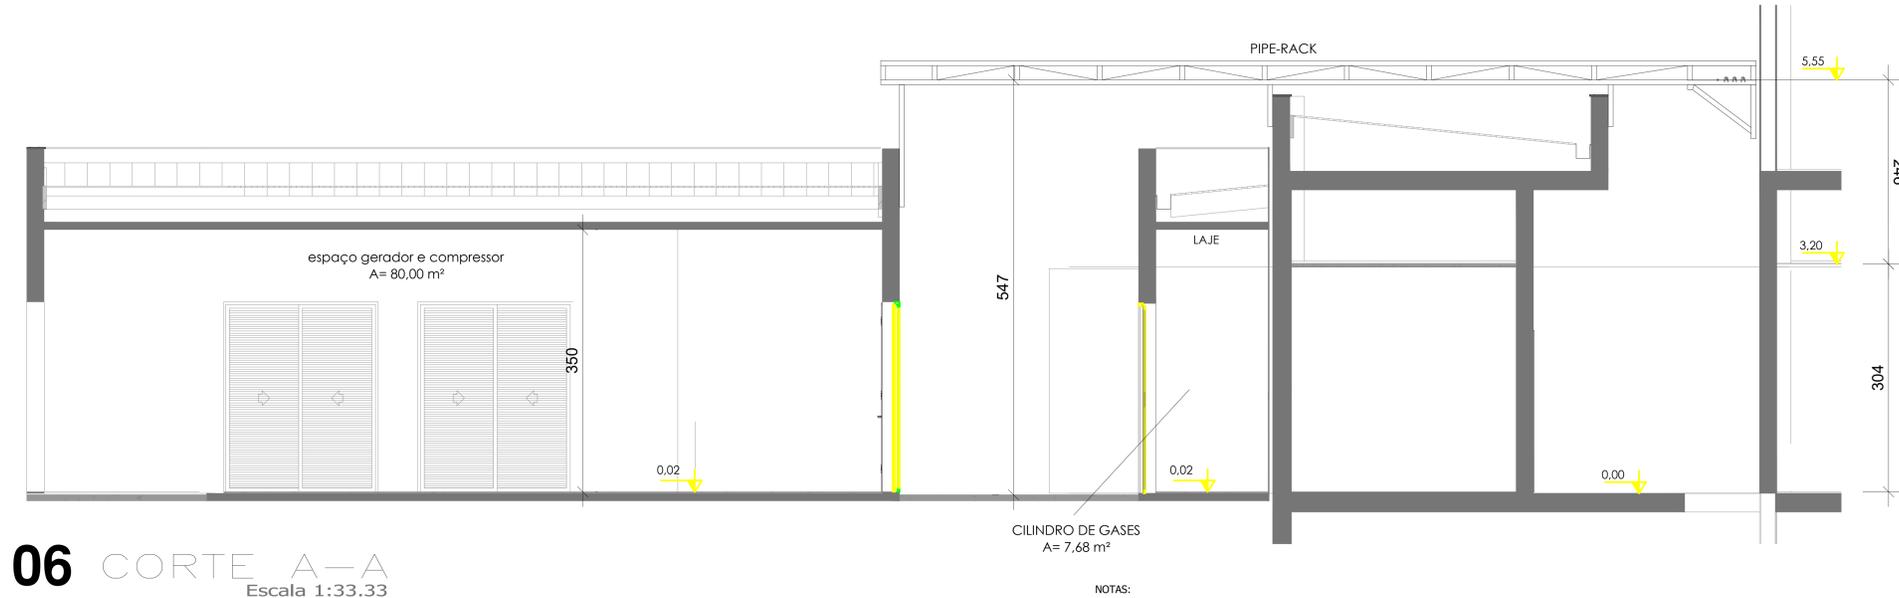


06 CORTE A-A
Escala 1:33.33




NOTAS:



PREVER PONTO DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA

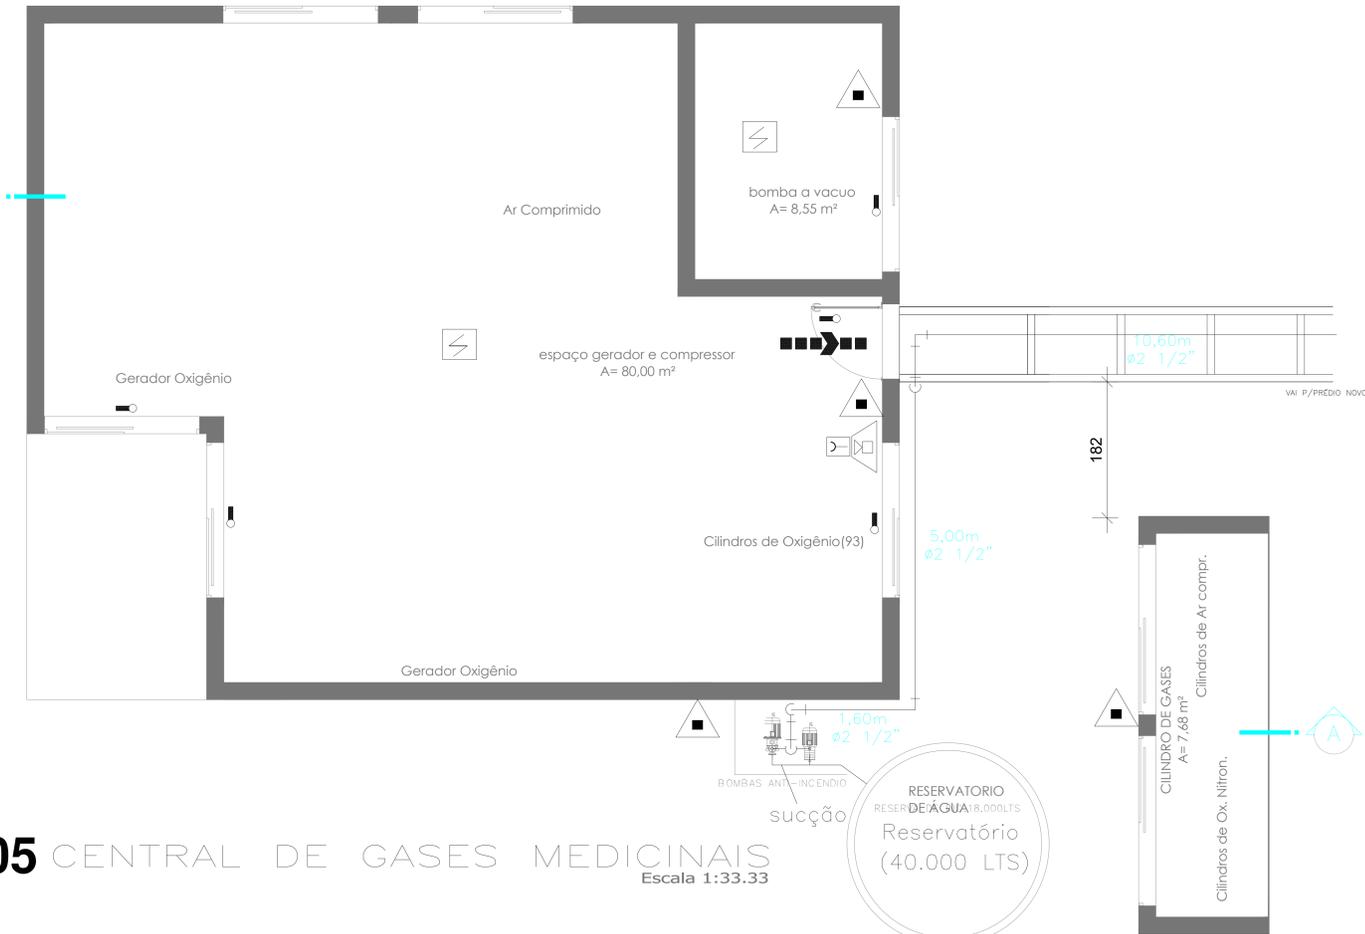

05 CENTRAL DE GASES MEDICINAIS
Escala 1:33.33

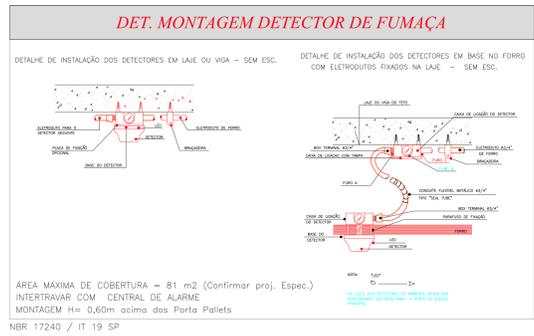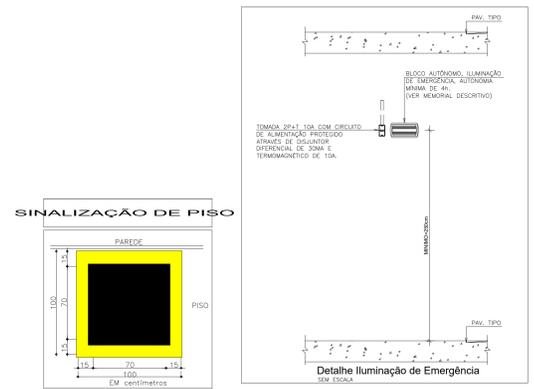

EXT. EXISTENTES	EXT. NOBRE RECON.	SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO	SISTEMA DE HIDRANTES	SISTEMA PASSIVO
ÁGUA PRESSURIZADA - 2 A	PO QUÍMICO SECO - 20 B/C	DETECTOR DE FUMAÇA PORTUAL	HIDRANTE SIMPLES	SADA FINAL DA ROTA DE FUGA
GÁS DIÓXIDO DE CARBÔNICO - 5 B/C	ESPIRMA MECÂNICA - 2 A 10 B	DETECTOR DE CALOR PORTUAL	HIDRANTE DUPLO	DIREÇÃO DE FLUXO DA ROTA DE FUGA
ESPIRMA MECÂNICA - 2 A 10 B	CARGA DE PÓ ABC - 2 A 20 BC	ACIONADOR MANUAL DO SÍT. DE DETECÇÃO E ALARME	MANGOTRINHO	PORTA CORTA FOGO - RESISTÊNCIA AO FOGO: 90min
CARGA DE PÓ ABC - 2 A 20 BC	ÁGUA PRESSURIZADA - 10 A	CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME	REGISTRO DE RECALQUE	PORTA CORTA FOGO - RESISTÊNCIA AO FOGO: 90min
ÁGUA PRESSURIZADA - 10 A	PO QUÍMICO SECO - 80 B/C	CENTRAL DE INTERFONE (TELEFONE DE EMERGÊNCIA)	REGISTRO DE RECALQUE COM VALVULA DE RETENÇÃO	PORTA CORTA FOGO - RESISTÊNCIA AO FOGO: 120min
PO QUÍMICO SECO - 80 B/C	GÁS DIÓXIDO DE CARBÔNICO - 10 B/C	BATERIAS DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME	ACIONADOR DA BOMBA TÉCNICA DE INCÊNDIO (PROTEÇÃO TIPO SAGRE/ESGA)	PORTA COMUM
GÁS DIÓXIDO DE CARBÔNICO - 10 B/C	ESPIRMA MECÂNICA - 4 A 40 B	HIDRANTE SIMPLES	BOMBA TÉCNICA DE INCÊNDIO (BTI)	BARRA ANTIPÂNICO
ESPIRMA MECÂNICA - 4 A 40 B	CARGA DE PÓ ABC - 2 A 20 BC	HIDRANTE DUPLO	RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO (RTI)	PAREDE CORTA-FOGO
CARGA DE PÓ ABC - 2 A 20 BC	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE	MANGOTRINHO		PAREDE DE COMPARTIMENTAÇÃO
ÁGUA PRESSURIZADA - 10 A	AVISADOR SONORO VISUAL (COM SIRENE)	REGISTRO DE RECALQUE		PAREDE COMUM
PO QUÍMICO SECO - 80 B/C	AVISADOR SONORO TIPO GONGO	REGISTRO DE RECALQUE COM VALVULA DE RETENÇÃO		DIVISÓRIAS LEVES
GÁS DIÓXIDO DE CARBÔNICO - 10 B/C	PONTO DE INTERFONE (TELEFONE DE EMERGÊNCIA)	ACIONADOR DA BOMBA TÉCNICA DE INCÊNDIO (PROTEÇÃO TIPO SAGRE/ESGA)		ELEVADOR MONTACARGA
ESPIRMA MECÂNICA - 4 A 40 B	DETECTOR DE FUMAÇA PORTUAL	BOMBA TÉCNICA DE INCÊNDIO (BTI)		ELEVADOR SIMPLES
CARGA DE PÓ ABC - 2 A 20 BC	DETECTOR DE CALOR PORTUAL	RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO (RTI)		ELEVADOR DE EMERGÊNCIA
ÁGUA PRESSURIZADA - 10 A	ACIONADOR MANUAL DO SÍT. DE DETECÇÃO E ALARME			SHAFT PROTEGIDO
PO QUÍMICO SECO - 80 B/C	CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME			
PO QUÍMICO SECO - 80 B/C	CENTRAL DE INTERFONE (TELEFONE DE EMERGÊNCIA)			
GÁS DIÓXIDO DE CARBÔNICO - 10 B/C	BATERIAS DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME			
ESPIRMA MECÂNICA - 4 A 40 B	HIDRANTE SIMPLES			
CARGA DE PÓ ABC - 2 A 20 BC	HIDRANTE DUPLO			
ÁGUA PRESSURIZADA - 10 A	MANGOTRINHO			
PO QUÍMICO SECO - 80 B/C	REGISTRO DE RECALQUE			
GÁS DIÓXIDO DE CARBÔNICO - 10 B/C	REGISTRO DE RECALQUE COM VALVULA DE RETENÇÃO			
ESPIRMA MECÂNICA - 4 A 40 B	ACIONADOR DA BOMBA TÉCNICA DE INCÊNDIO (PROTEÇÃO TIPO SAGRE/ESGA)			
CARGA DE PÓ ABC - 2 A 20 BC	BOMBA TÉCNICA DE INCÊNDIO (BTI)			
ÁGUA PRESSURIZADA - 10 A	RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO (RTI)			

PROPRIETÁRIOS PELO VÍDEO RESPONSÁVEL TÉCNICO

REVISÃO	EMISSÃO INICIAL	DESCRIÇÃO	FECHADO	DATA	FELIPE	RESERVA

Maciel & Silva
ENGENHARIA • ARQUITETURA
RUA DOS EXPEDICIONÁRIOS - CENTRO - CAPÃO BONITO/SP - CEP: 13300-000 - BRASIL
TELEFONES: (15) 3542-3957 / (15) 99831-2822

OBRA: Reforma e Ampliação- Santa Casa de Misericórdia de Capão Bonito- Capão Bonito/SP
PROPRIETÁRIO: Hospital Santa Casa de Misericórdia de Capão Bonito
LOCAL: Rua. Marechal Deodoro esquina com 13 de maio - Bairro Centro- Capão Bonito- SP
TÍTULO: PROJETO COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO - CENTRAL DE GASES
AUTOR DO PROJETO: FELIPE FERRARI FRANKI - CREA/SP: 506.970.406-3
RESP. TÉCNICO: FELIPE MARQUES DA SILVA - CREA/SP: 506.248.730-3
ART: 2620240246984 ART RESP.: 2620240256654
DATA: 15.02.2024

ESCALA: INDICADAS
FOLHA: 08/09